
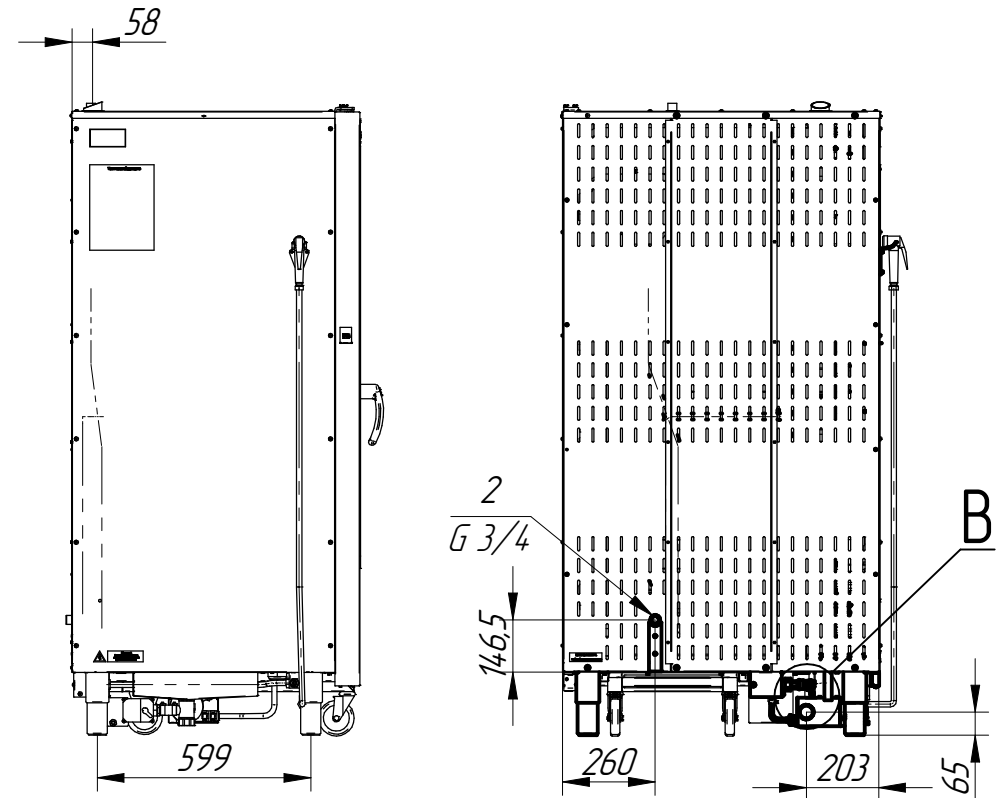


Схема подключения ПКА20-1/1ПП2

- 1 – подача холодной воды G 1/2" (не фильтрованная)
- 2 – подача холодной воды G 3/4" (фильтрованная)
- 3 – вывод в канализацию G1 1/4"
- 4 – выход для вентиляции
- 5 – подвод электропитания (сечения кабеля не менее 10 мм²)
- 6 – выравнивание потенциалов

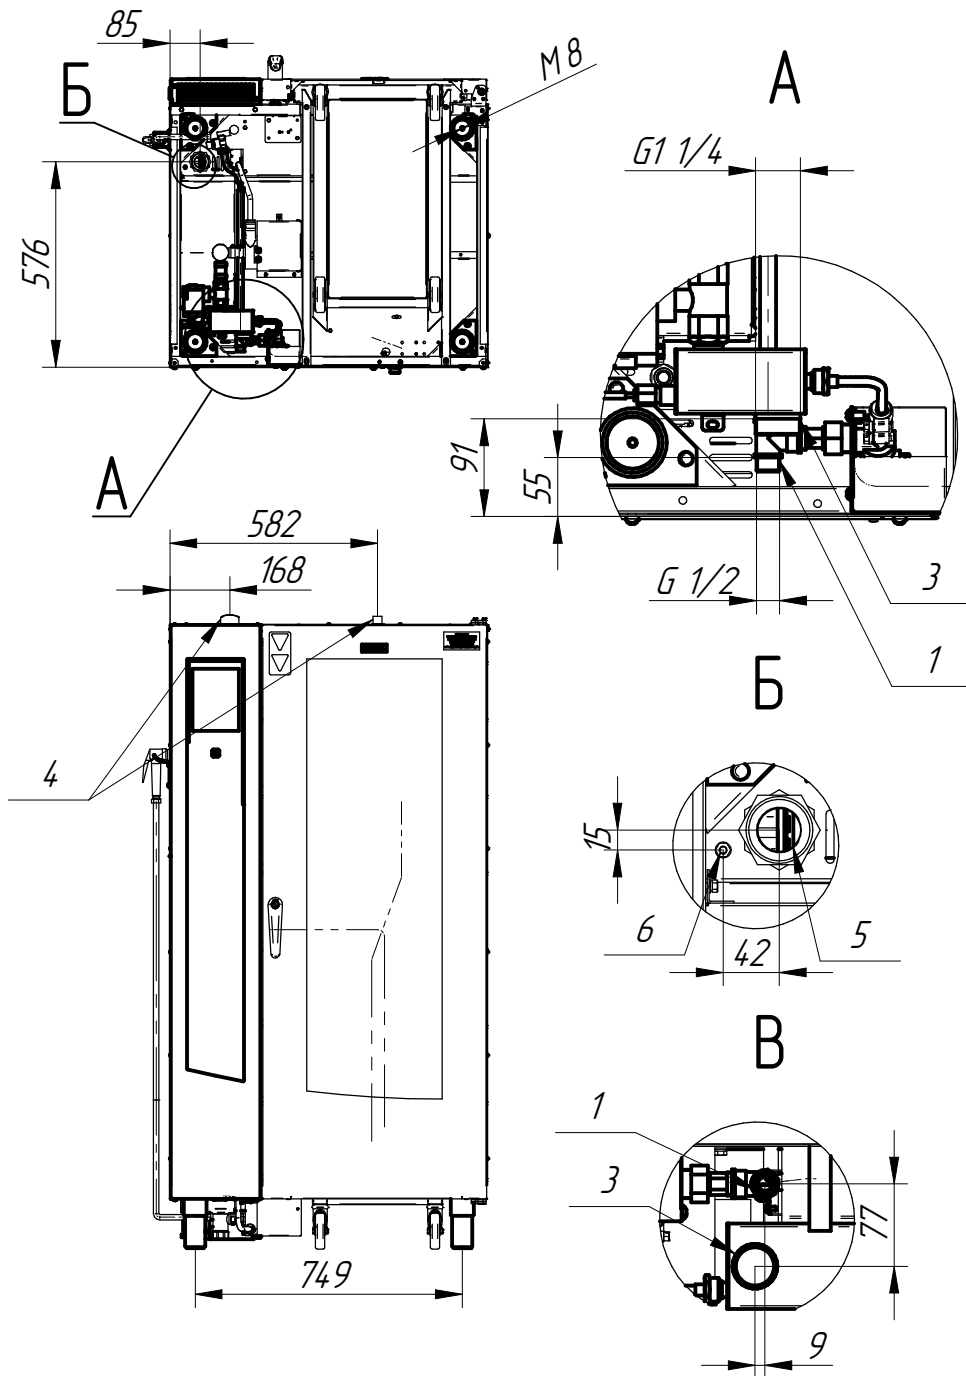

Минимальное расстояние от стены – 100 мм, от теплового оборудования – минимум 200 мм